

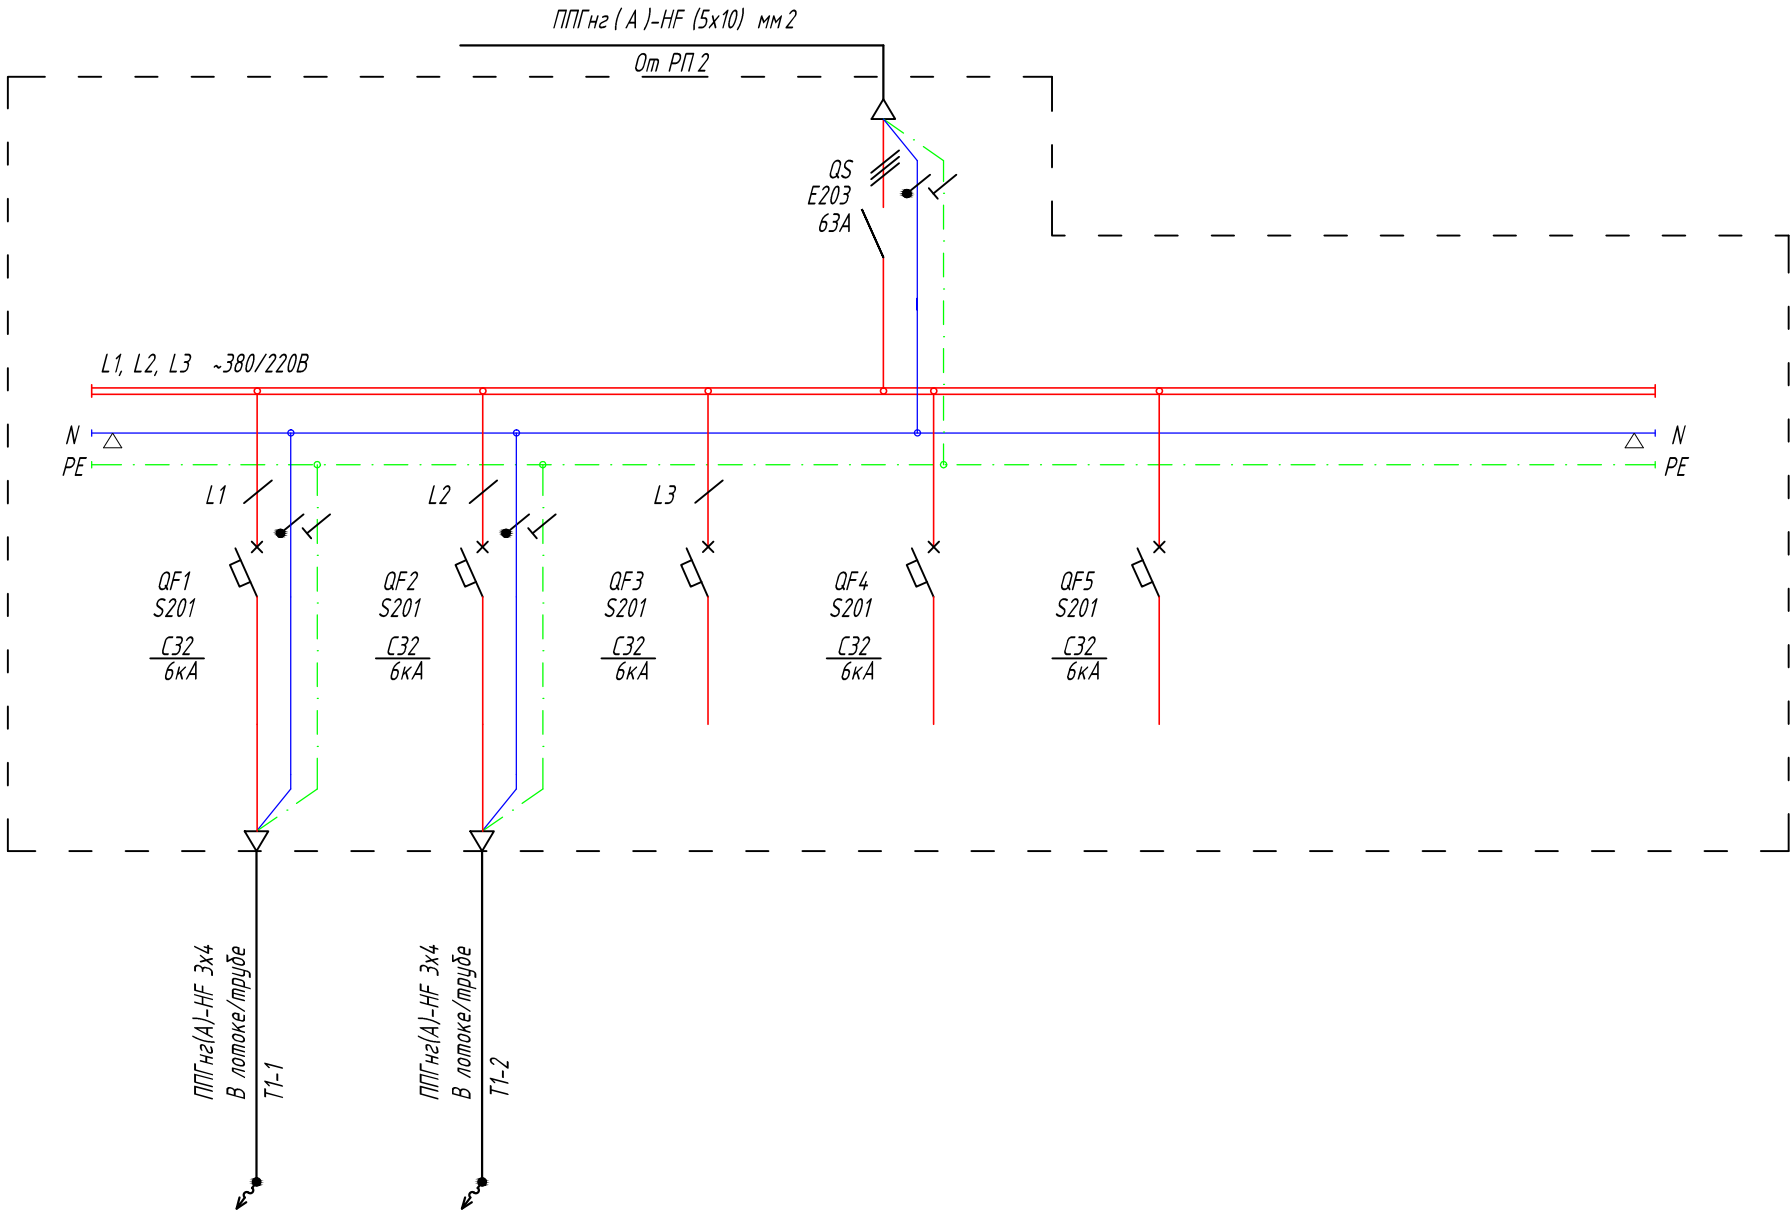
Согласовано

Инв. № подл.



Взам. инв. №

Подл. и дата

Данные питающей сети / Supply line data	
Входной / Input Кабель / провод / Cable	Марка, сечение / Grade, cross-section
	Способ прокладки / Laying method
Аппарат входной линии / Input line device	№ группы / Group №
	Длина / Length, м / m
Аппарат отходящей линии / Outgoing line device	Условное обозначение / Legend
	Тип, марка / Type, grade
Аппаратура Коммуникационная / Communication equipment	Условное обозначение / Legend
	Тип, марка / Type, grade
Отходящий / Outgoing Кабель / провод / Cable	Условное обозначение / Legend
	№ на плане / № on the layout
Электроприемник / Electric load	Тип / Type
	Руст./ном, кВт/kW
Электроприемник / Electric load	Ином, А
	Наименование / Name
Электроприемник / Electric load	№ помещения / Room №



5,0	6,0					
25	30					
Серверная стойка ТШ 2.5	Серверная стойка ТШ 2.6	Резерв / Reserve	Резерв / Reserve	Резерв / Reserve		
2.26	2.26					

						20170825/ПД-КА-БЭ-ЭС			
						по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 35.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Электроосвещение и силовое электрооборудование Офисное здание на Трехгорной Мануфактуре	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ткачев					Т	15	
Проверил		Локтев Д.							
ГИП		Полферов В.				Щит 2ЩКЗ.1 Схема электрическая однолинейная			
Н.контр.		Кулагин А.							