


Согласовано

Взам. инв. №


Подл. и дата

Инв. № подл.

Данные питающей сети / Supply line data	
Входной /Input Кабель / провод /Cable	Марка, сечение / Grade, cross-section
	Способ прокладки / Laying method
Аппарат входной линии / Input line device	№ группы /Group №-
	Длина /Length, м /m
Условное обозначение / Legend	
Тип, марка / Type, grade	
Номинал.ток (А) / Current rating (A)	
Условное обозначение / Legend	
Тип, марка / Type, grade	
Номинал.ток (А) / Current rating (A)	
Условное обозначение / Legend	
Тип, марка / Type, grade	
Номинал.ток (А) / Current rating (A)	
Аппаратура Коммутационная / Commutation equipment	
Условное обозначение / Legend	
Тип, марка / Type, grade	
Номинал.ток (А) / Current rating (A)	
Отходящий /Outgoing Кабель / провод /Cable	
Марка, сечение / Grade, cross-section	
Способ прокладки / Laying method	
Условное обозначение / Legend	
№ на плане / № on the layout	
Тип /Type	
Руст./ном., кВт/kW	
Ином., А.	
Наименование / Name	
№ помещения /Room №	

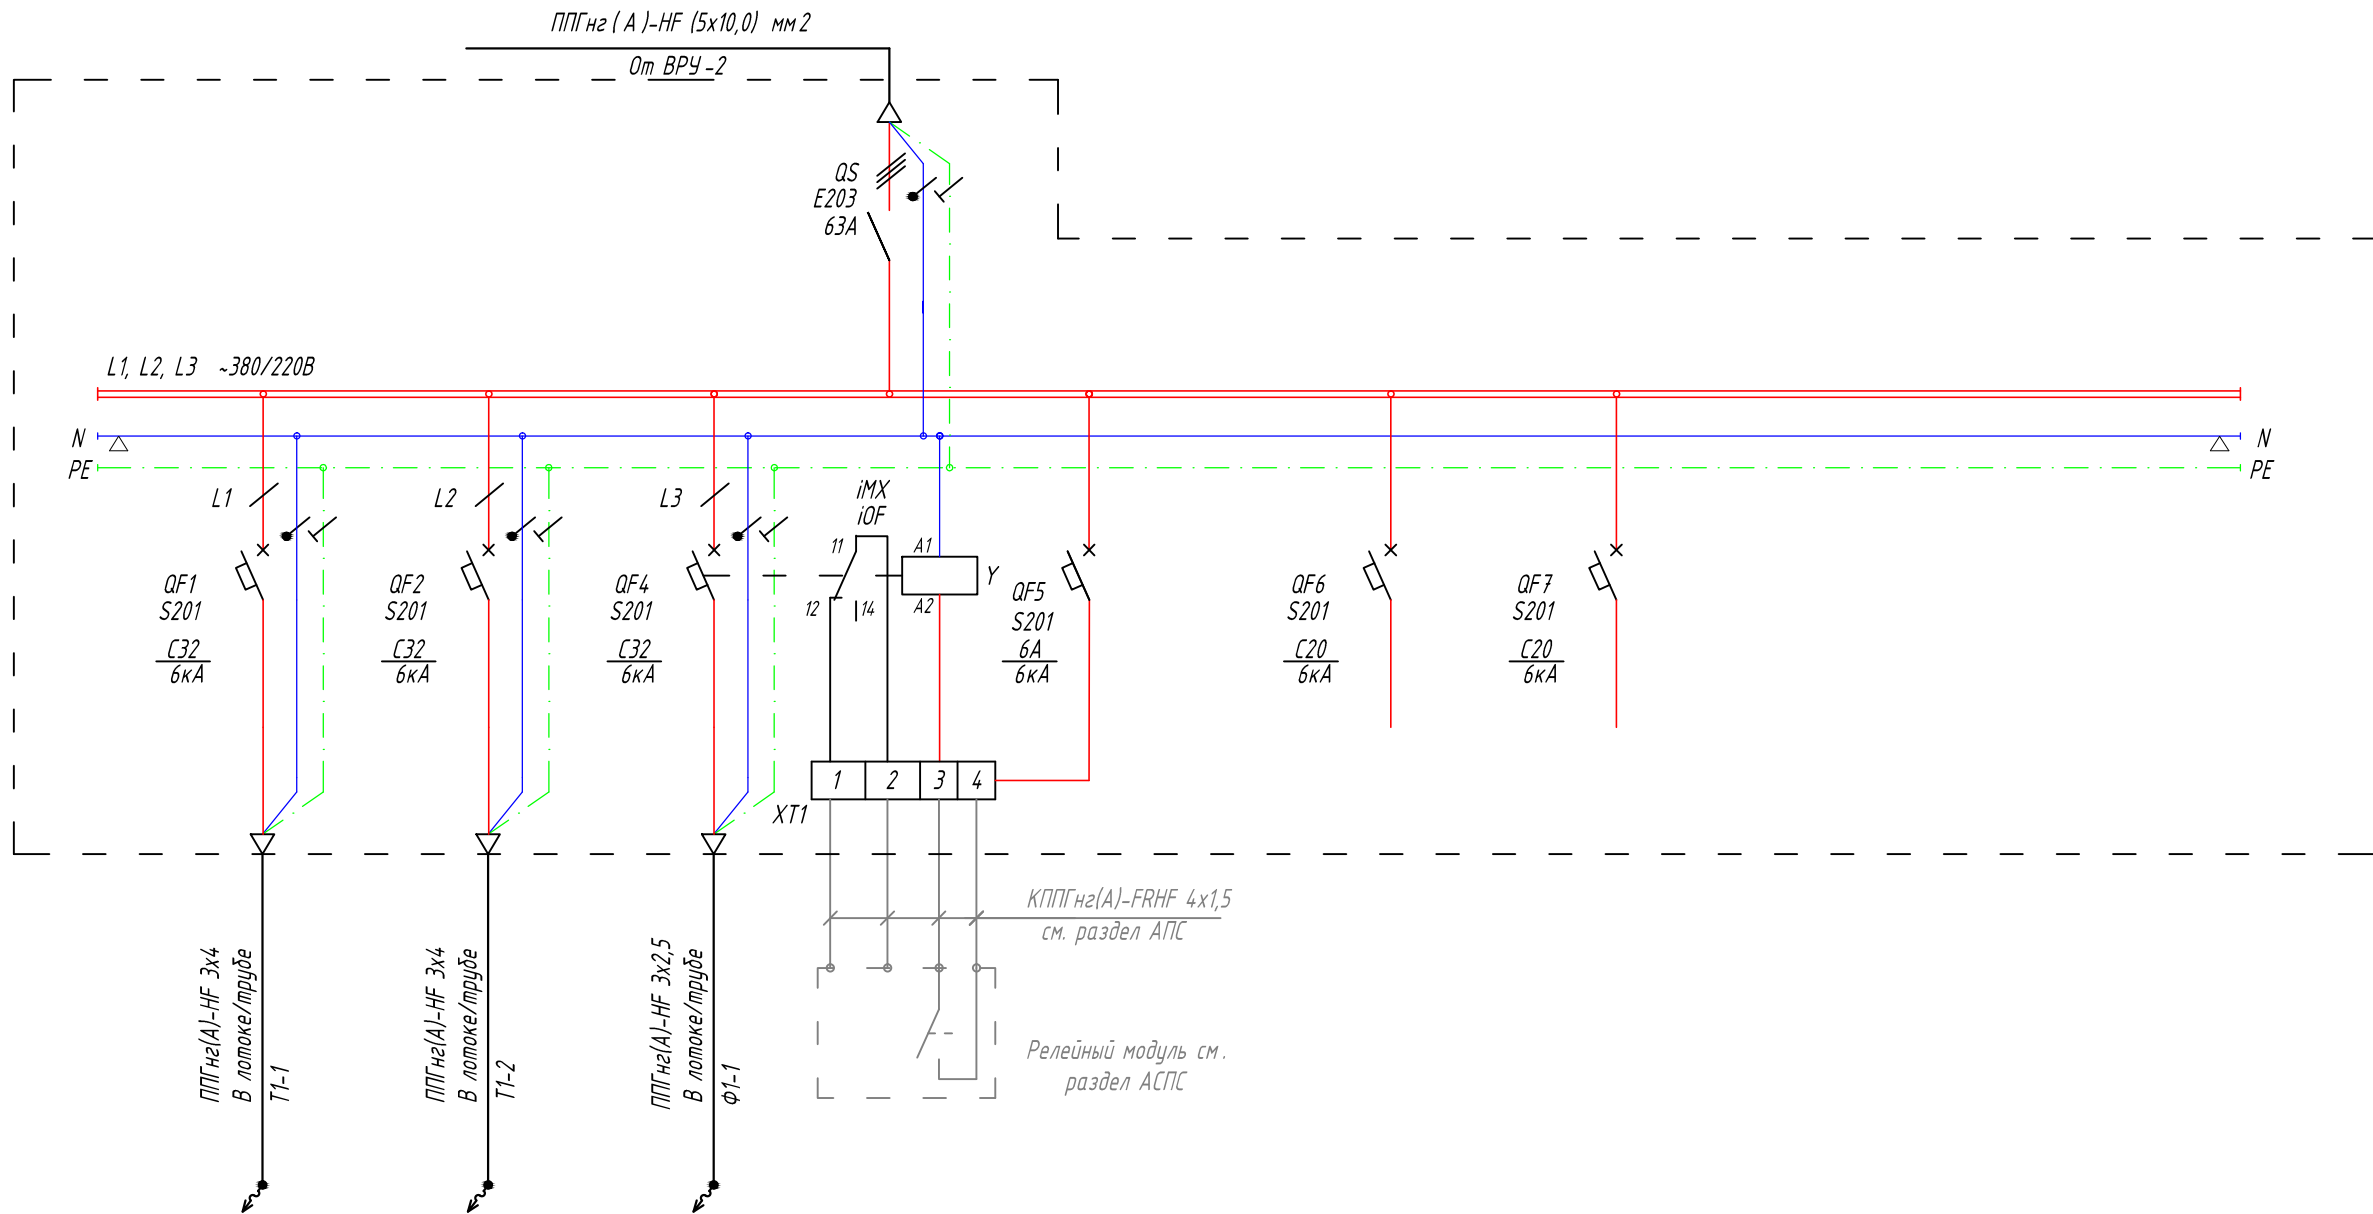

5,0	6,0	3,0						
25	30	15						
Серверная стойка ТШ 2.5	Серверная стойка ТШ 2.6	Фанкойлы			Резерв / Reserve	Резерв / Reserve		
2.26	2.26	2.26						

						20170825/ПД-КА-БЭ-ЭС			
						по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 35.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Электроосвещение и силовое электрооборудование Офисное здание на Трехгорной Мануфактуре	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ткачев					Т	16	
Проверил		Локтев Д.				Щит 2ЩКЗ.2 Схема электрическая однолинейная		TES Global Total Engineering Systems	
ГИП		Полферов В.							
Н.контр.		Кулагин А.							