


Согласовано

Взам. инв. №


Подл. и дата

Инв. № подл.

Данные питающей сети / Supply line data	
Входной /Input Кабель / провод /Cable	Марка, сечение / Grade, cross-section
	Способ прокладки / Laying method
Аппарат входной линии / Input line device	№ группы /Group №-
	Длина /Length, м /m
Аппарат отходящей линии / Outgoing line device	Условное обозначение / Legend
	Тип, марка / Type, grade
Аппаратура Коммуникационная / Communication equipment	Номин.ток (А) / Current rating (A)
	Условное обозначение / Legend
Отходящий /Outgoing Кабель / провод /Cable	Тип, марка / Type, grade
	Номин.ток (А) / Current rating (A)
Электроприемник /Electric load	Условное обозначение / Legend
	№ на плане / № on the layout
	Тип/Type
	Руст./ном., кВт/kW
	Ином., А.
	Наименование / Name
	№ помещения /Room №

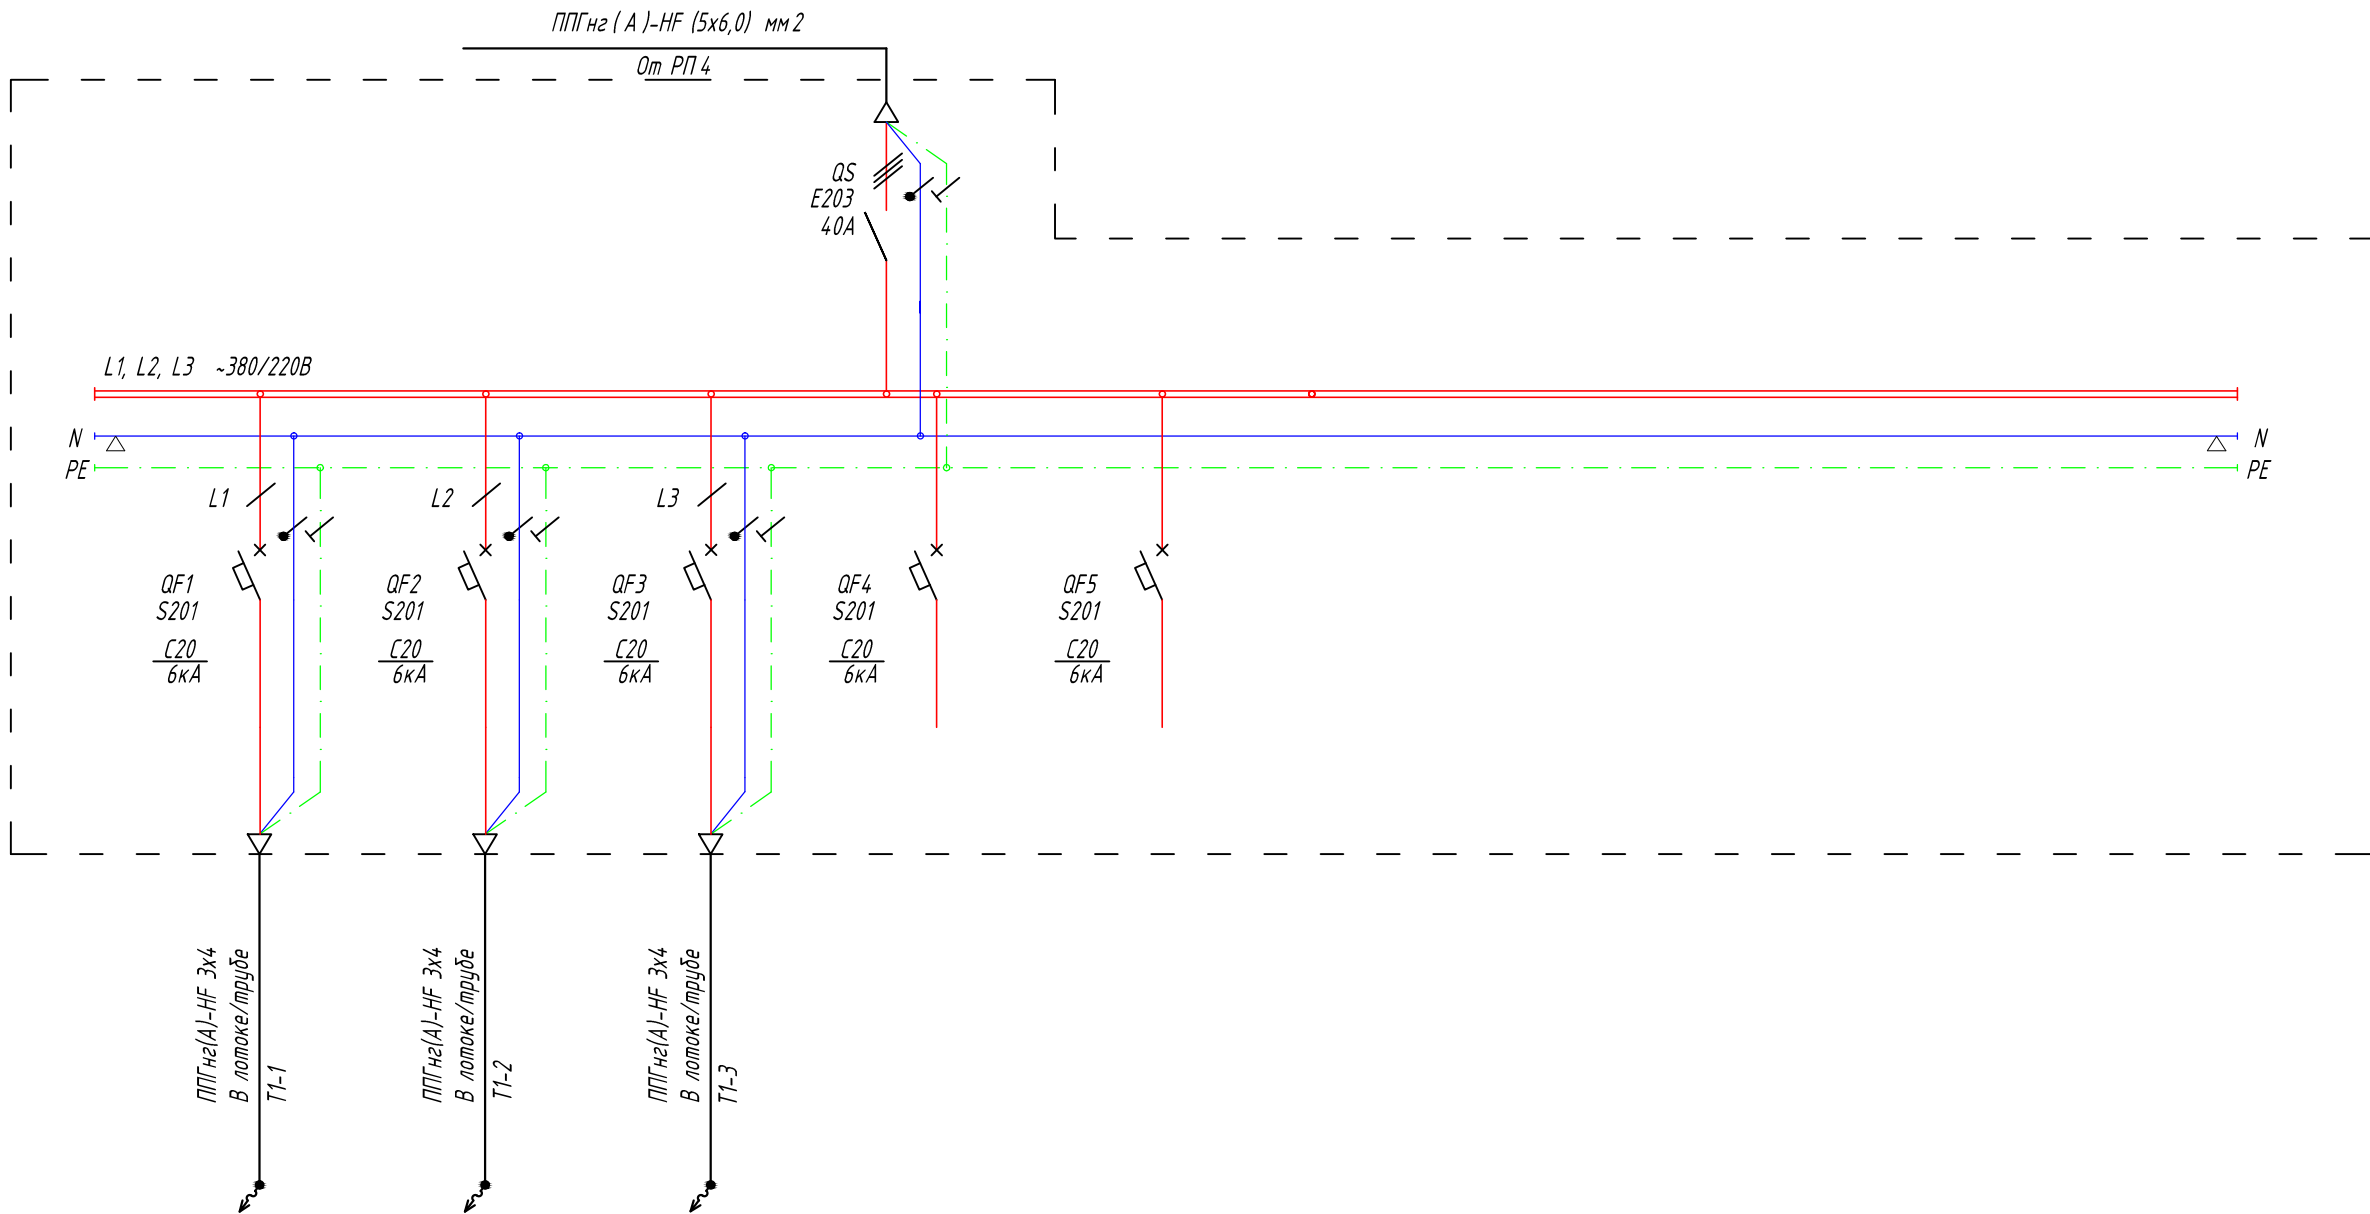

3,0	3,0	4,0						
15	15	20						
Серверная стойка ТШ 4.4	Серверная стойка ТШ 4.5	Серверная стойка ТШ 4.6	Резерв / Reserve	Резерв / Reserve				
4.23	4.23	4.23						

						20170825/ПД-КА-БЭ-ЭС			
						по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 35.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Электроосвещение и силовое электрооборудование Офисное здание на Трехгорной Мануфактуре	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ткачев					Т	27	
Проверил		Локтев Д.							
ГИП		Полферов В.				Щит 4ЩКЗ.1 Схема электрическая однолинейная		TES Global Total Engineering Systems	
Н.контр.		Кулагин А.							