

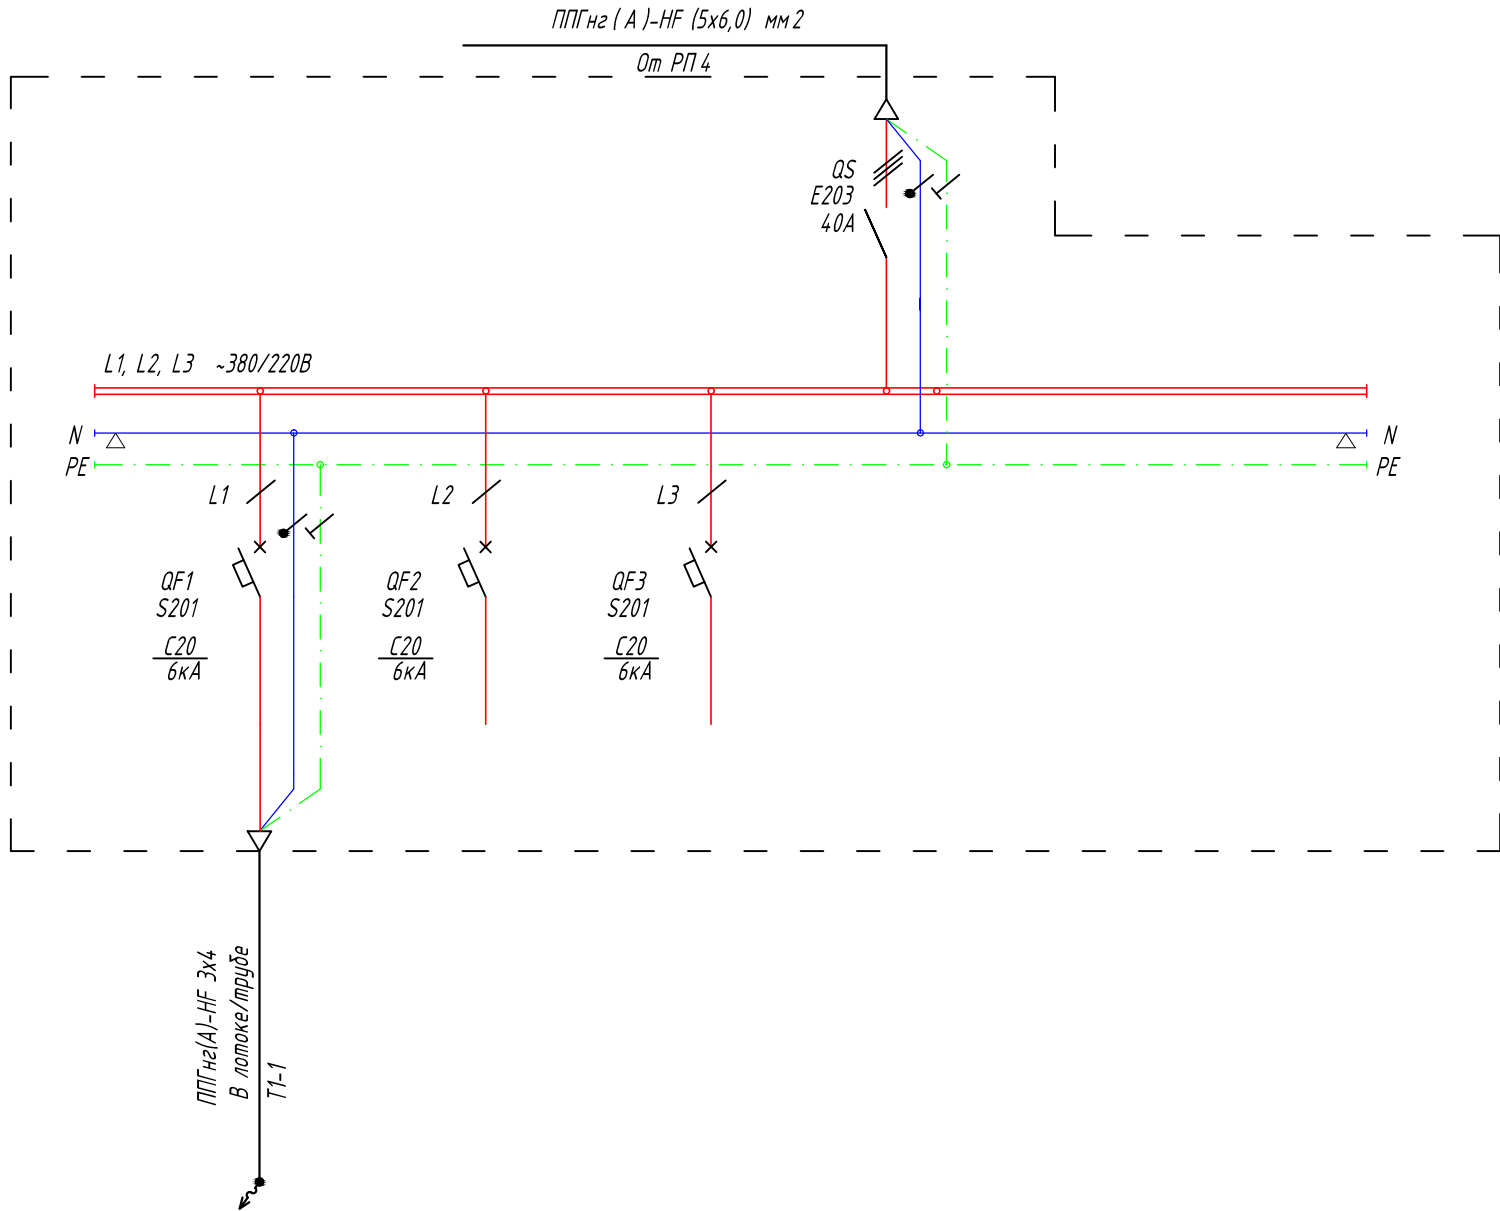
Согласовано

Взам. инв. №



Подл. и дата

Инв. № подл.

Данные питающей сети / Supply line data	
Входной /Input Кабель / провод /Cable	Марка, сечение / Grade, cross-section
	Способ прокладки / Laying method
Аппарат вводной линии / Input line device	№ группы /Group №-
	Длина /Length, м /m
Аппарат отходящей линии / Outgoing line device	Условное обозначение / Legend
	Тип, марка / Type, grade
Аппаратура коммутационная / Commutation equipment	Номин.ток (А) / Current rating (A)
	Условное обозначение / Legend
Отходящий /Outgoing Кабель / провод /Cable	Тип, марка / Type, grade
	Номин.ток (А) / Current rating (A)
Электроприемник /Electric load	Марка, сечение / Grade, cross-section
	Способ прокладки / Laying method
Электроприемник /Electric load	Условное обозначение / Legend
	№ на плане / № on the layout
Электроприемник /Electric load	Тип /Type
	Руст./ном., кВт/kW
Электроприемник /Electric load	Ином., А.
	Наименование / Name
Электроприемник /Electric load	№ помещения /Room №



3,0					
15					
Серверная стойка ШП 1	Резерв / Reserve	Резерв / Reserve			
4.18					

						20170825/ПД-КА-БЭ-ЭС			
						по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 35.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Электроосвещение и силовое электрооборудование Офисное здание на Трехгорной Мануфактуре	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ткачев					Т	25	
Проверил		Локтев Д.							
ГИП		Полферов В.				Щит 4ЩК2.1 Схема электрическая однолинейная		25	
Н.контр.		Кулагин А.							